



Костыль (поз.3,8,44) М1:10.



Узел утепления чердачного перекрытия М 1:10.

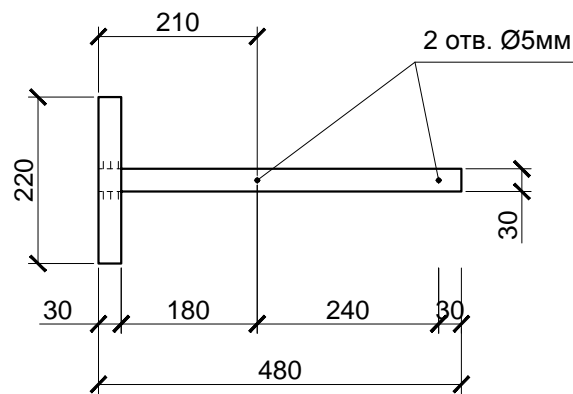


Ходовые мостики М 1:20.

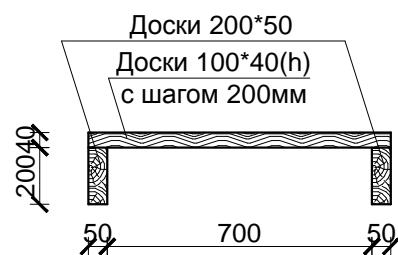

Указания по производству работ при устройстве чердачной кровли из кровельной стали с полимерным покрытием.

- Для покрытия кровли принята кровельная сталь с полимерным покрытием , толщиной 0.5 мм по ГОСТ 14918-80\*.
- Скаты кровли покрывают после укладки карнизных свесов . Картины в рядах раскладывают в направлении от лотка к желобу , к первой картине первой рядовой полосы укладывают вторую, которую верхним отгибом зацепляют за нижний отгиб предыдущей и т.д. Картины соединяются между собой лежащими фальцами , при уплотнении которых в качестве прокладки используют стальную полосу , размером 5х60 мм. все рядовые полосы покрываемого ската перепускают через конек с таким расчетом , чтобы после обрезки можно было отогнуть коньковую кромку на одном скате высотой 30 мм., на другом - 50 мм. Укрепив полосу гвоздем за малый отгиб у конька , при помощи шнура выверяют ее положение , затем укрепляют рядовую полосу вдоль малого отгиба , плотно подтягивая ее к обрешетке клямерами. Клямеры ставят из расчета не менее двух на каждую сторону листа (примерно через 600 мм.), прибивают гвоздями к боковым граням брусков обрешетки и загибают их на кромку малого отгиба. На участке кровли с уклоном менее 16° картины соединяются между собой двойным лежащим фальцем.
- Края кровельного покрытия, примыкающие к каменным стенам, отгибают вверх на 200 мм. Края отворотов заводят в разделку кирпичной кладки и закрепляют гвоздями через каждые 300 мм.
- Картины карнизных свесов укладывают предварительно установив Т-образные костыли. Шаг Т-образных костылей - 500 мм.
- В местах пропуска шахт, крепления антенн, предусмотреть защитные фартуки из оцинкованной кровельной стали для защиты от затекания воды .
- На кровле необходимо предусмотреть устройство ходовых настилов шириной 400 мм. из досок вдоль коньков, в местах прохода к вентиляционному и другому оборудованию .
- Узел установки крюка для растяжек см. деталь 28 серии 2.260-1 вып. 2.
- Все металлические элементы окрасить эмалью ПФ за 2 раза.

 ОГБУ "Наследие"	Стадия		РП	
	Арх №			
	Дата выпуска			
Нач. отдела		Голикова С.Е.	Заказчик: Некоммерческая организация "Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Костромской области"	
ГАП		Сизова А.С.		
ГИП		Плотников В.Н.		
Выполнил		Закалякин В.М.		
			Крыша.	
			Указания по производству работ при устройстве чердачной кровли из кровельной стали с полимерным покрытием. Костыль. Узел утепления чердачного перекрытия. Ходовые мостики.	
			Масштаб	Лист №
			М1:10	КС-6
			М1:20	